
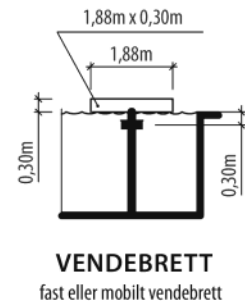

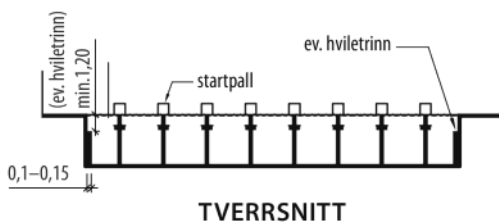
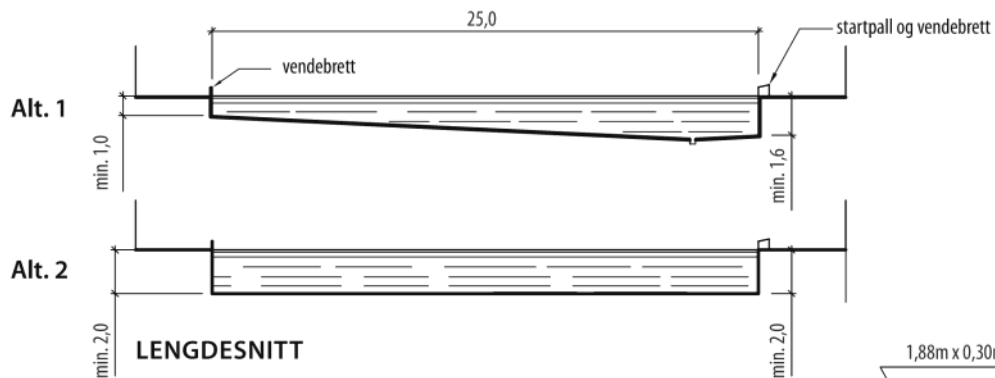


Utskrift

20. januar 2016 14:36

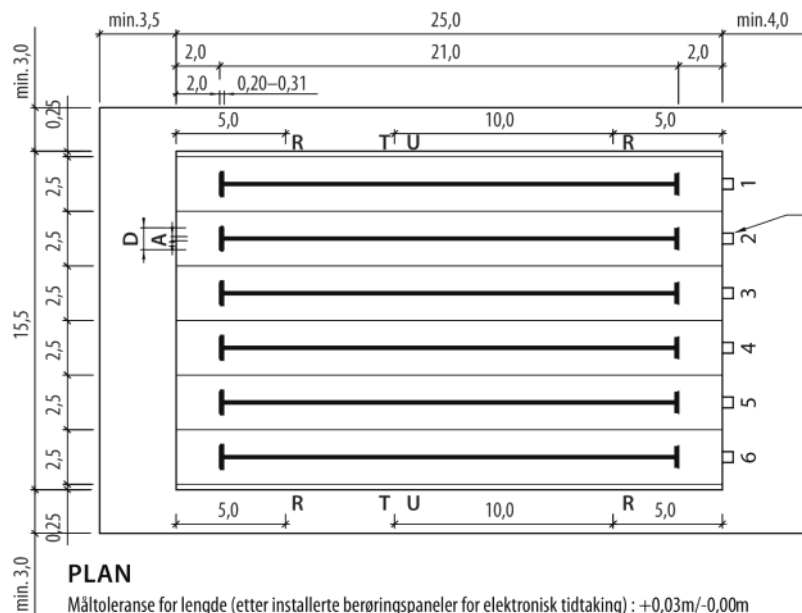

KONKURRANSEBASSENG 25m:

Lengde: 25m
Bredde: min. 15,5m (6 baner á 2,5m).
Dybde: min. 1,0m (vendeside) – 1,6m (startside),
ønskelig med større dybder (2,0m over hele)
For anlegg som skal tilfredstille krav til NM
– ta kontakt med Norges Svømmeforbund

FOR TRENINGSPANLEGG:

Modifiserte antall baner, banebredde, dybde og areal rundt basseng.
Min. gangbredde rundt: 1,8m på tre sider og 4,0m på startside.

OPPMERKING:

Bredde, all oppmerking	A	0,25m ± 0,05
Lengde, tverrstriper, vegg	B	0,50m ± 0,05
Dybde til senter tverrstripe	C	0,30m ± 0,05
Lengde av tverrstripe, bunn	D	1,00m ± 0,05
Banebredde	E	2,50m

BELYSNINGSSTYRKE:


• i.h.t. NS-EN 12193


ubenevnte mål i er i meter

SVØMMESPORT

KONKURRANSEBASSENG, 25m
(for anlegg som skal brukes ved regionale og lokale stevner)

04/2015
KULTURDEPARTEMENTET
IDRETTSAVDELINGEN

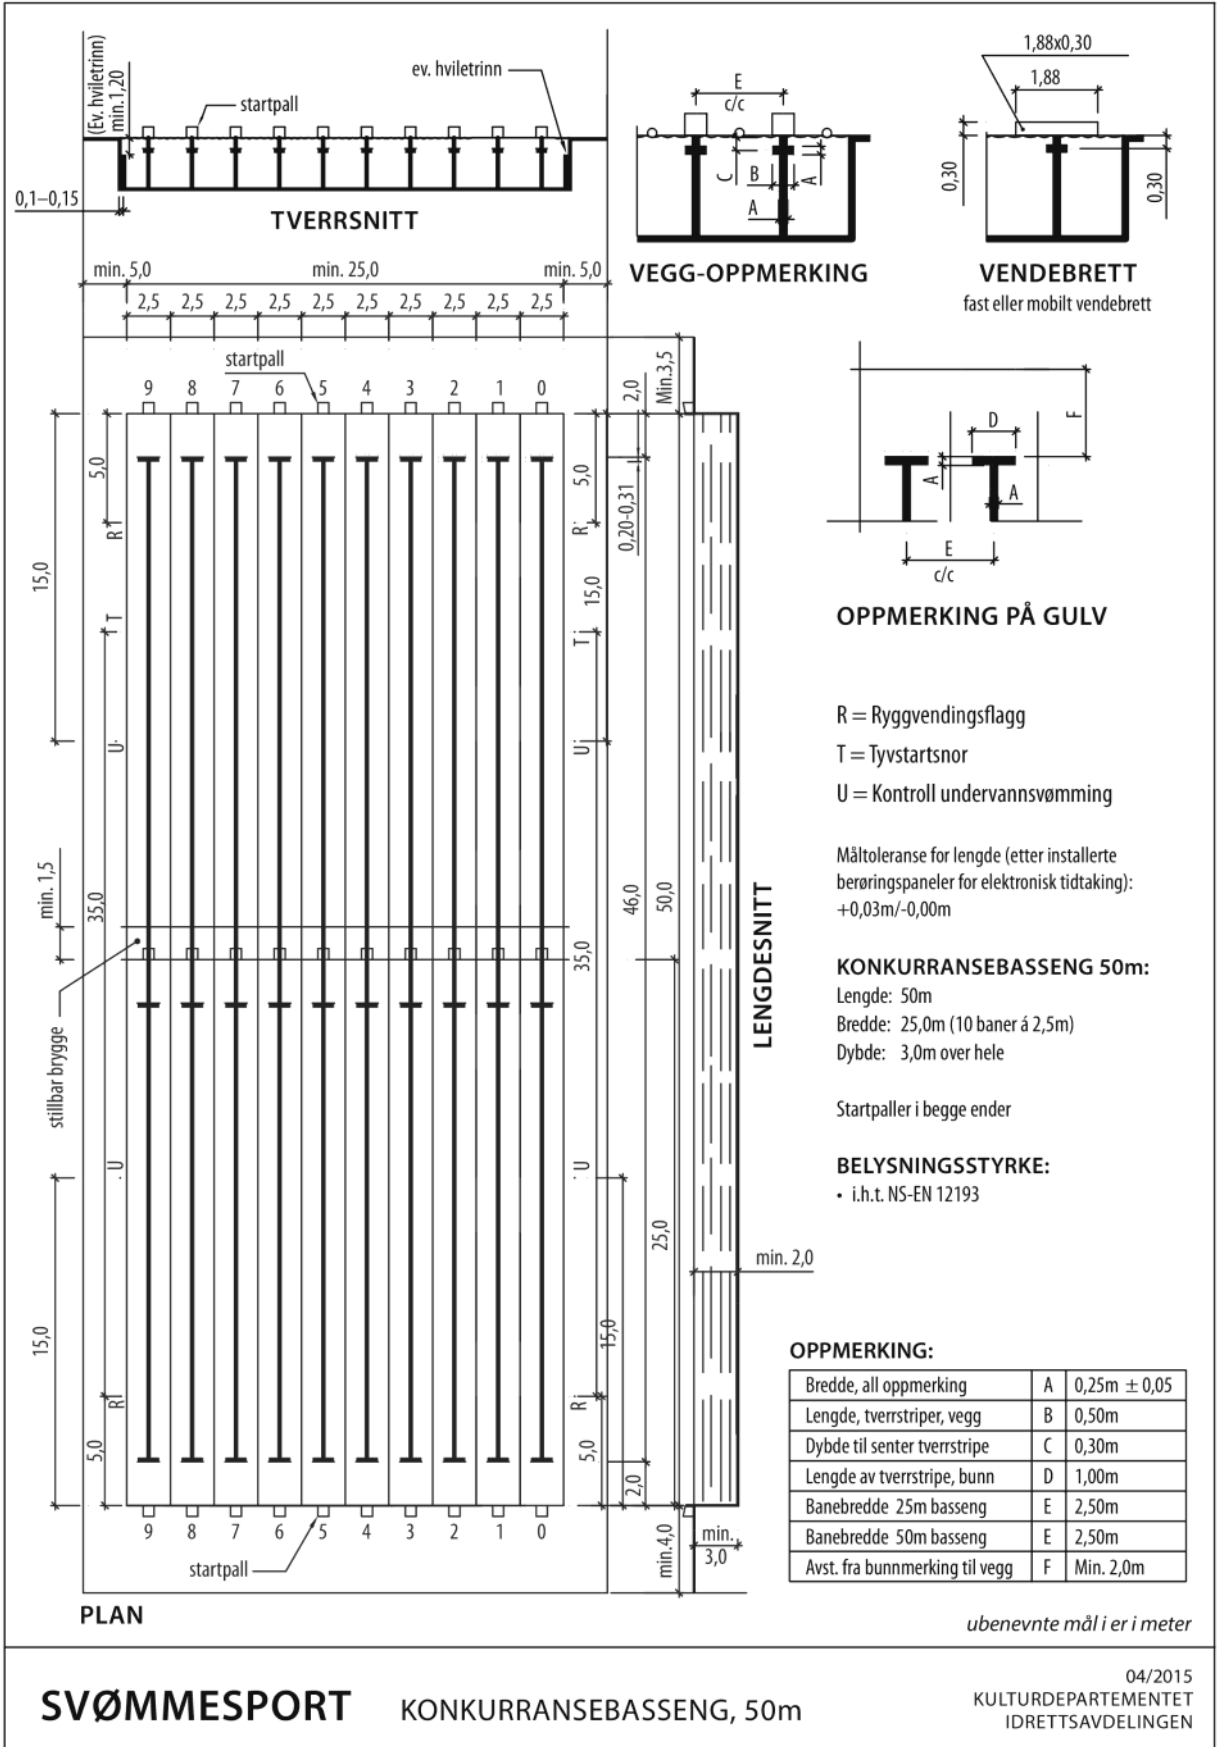

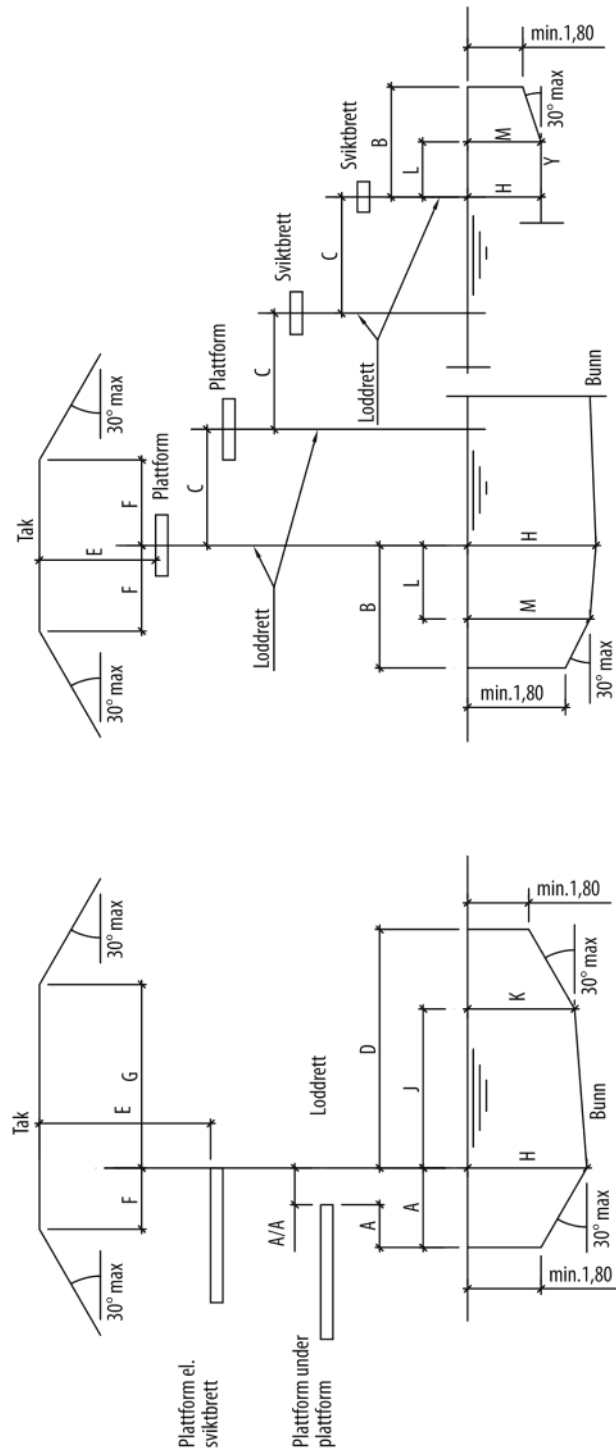

TVERRSNIITT

LENGDESNIITT

ubenevnte mål i er i meter

Gulvplassen rundt bassenget bør være minst 5,0 meter på siden mot brettene og mot svømmebassenget, og 3,0 meter på de andre to sidene.

Belysningsstyrke: kfr. NS - EN 1219

SVØMMESPORT STUP

04/2015
KULTURDEPARTEMENTET
IDRETTSAVDELINGEN

Dimensjoner for stupanlegg	SVIKTBRETT			PLATTFORM						
	1 meter	3 meter	5 meter	7,5 meter	10 meter	1 meter	3 meter	5 meter	7,5 meter	10 meter
Lengde	4,80	4,80	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Bredde	0,50	0,50	2,90*	2,0	3,00	2,90*	2,0	3,00	2,0	3,00
Høyde fra 1/1 2015	1,00	3,00	5,00	7,50	10,00	1,00	3,00	5,00	7,50	10,00
V=vannrett L=loddrett										
A	A-1	A-3	A-3p	A-5	A-10	A-1p	A-3p	A-5	A-7,5	A-10
Fra loddlinje til bassengvegg bak	2,22	2,22	1,25	1,25	1,25	0,75	1,25	1,25	1,25	1,50
Betongplattform	2,22	2,22	1,25	1,25	1,25	0,75	1,25	1,25	1,25	1,50
Fra loddlinje til bassengvegg bak	1,50	1,50	1,80							
A/A				AA 5/1	AA 7,5/3/1			AA 5/1	AA 7,5/3/1	AA 10/5/3/1
B	B-1	B-3	B-3p	B-5	B-10	B-1p	B-3p	B-5	B-7,5	B-10
Fra loddlinje til bassengvegg på siden	2,50	3,50	3,00	4,00	5,75	2,50	3,00	4,00	4,50	5,75
C	C-1/1	C-3/3/1	C-3/1p/3p	C-5/3/1	C-10/7,5/5/3/1	C-1/1p	C-3/1p/3p	C-5/3/1	C-7,5/5/3/1	C-10/7,5/5/3/1
Fra senter Brett/plattform til senter b/p	2,00	2,20	2,20	2,85	3,00	1,85	2,20	2,85	2,75	3,00
D	D-1	D-3	D-3pl	D-5	D-10	D-1p	D-3pl	D-5	D-7,5	D-10
Fra forkant Brett/plattform til bassengkanten foran	9,00	10,25	9,50	10,25	13,50	8,00	9,50	10,25	11,00	13,50
E	E-1	E-3	E-3p	E-5	E-10	E-1p	E-3p	E-5	E-7,5	E-10
Minste takhøyde over forkant Brett/plattform	5,00	5,00	3,25	3,25	4,00	3,25	3,25	3,25	3,25	4,00
F	F-1	F-3	F-3p	F-5	F-10	F-1p	F-3p	F-5	F-7,5	F-10
Minste takhøyde til side og bakover b/p	2,50	2,50	2,75	2,75	4,00	2,75	2,75	2,75	2,75	4,00
G	G-1	G-3	G-3p	G-5	G-10	G-1p	G-3p	G-5	G-7,5	G-10
Minste takhøydeframover fra forkant b/p	5,00	5,00	3,25	3,25	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
H	H-1	H-3	H-3p	H-5	H-10	H-1p	H-3p	H-5	H-7,5	H-10
Vanndybde ved forkant av b/p	3,40	3,70	3,50	3,70	4,50	3,20	3,50	3,70	4,10	4,50
J/K	J-1	J-3	J-3p	J-5	J-10	J-1p	J-3p	J-5	J-7,5	J-10
Vanndybde framover fra forkant b/p	5,00	3,60	5,50	6,00	11,00	4,50	5,50	6,00	8,00	11,00
L/M	L-1	L-3	L-3p	L-5	L-10	L-1p	L-3p	L-5	L-7,5	L-10
Vanndybde til side for b/p	1,50	3,30	2,20	3,60	4,25	1,40	1,80	3,00	3,75	4,50
Maksimum skråning på tak og bunn, fra oppgitte minimum 30 grader b/p angir Brett eller plattform	2,00	2,50	2,30	3,50	4,75	1,90	2,30	3,50	4,40	5,25

*Bredde på 5m plattform: Bredden er oppgitt for fullverdige stupanlegg med 10 m tårn. I anlegg med 5 m som høyeste plattform, er det tilstrekkelig med 2,0 m bredde på 5-meteren.

For fullverdige konkurranseanlegg, med 10m plattform, bør foretrukket dimensjon legges til grunn.

ubenevnte mål er i meter